Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
"__"_____202__г. _____ А.С. Киташ

Директор
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
"__"_____202__г. _____ С.Г. Пасько

Утверждаю

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Температурный график
работы систем отопления не оборудованных системами автоматического регулирования
для зоны теплоснабжения БТЭЦ-1

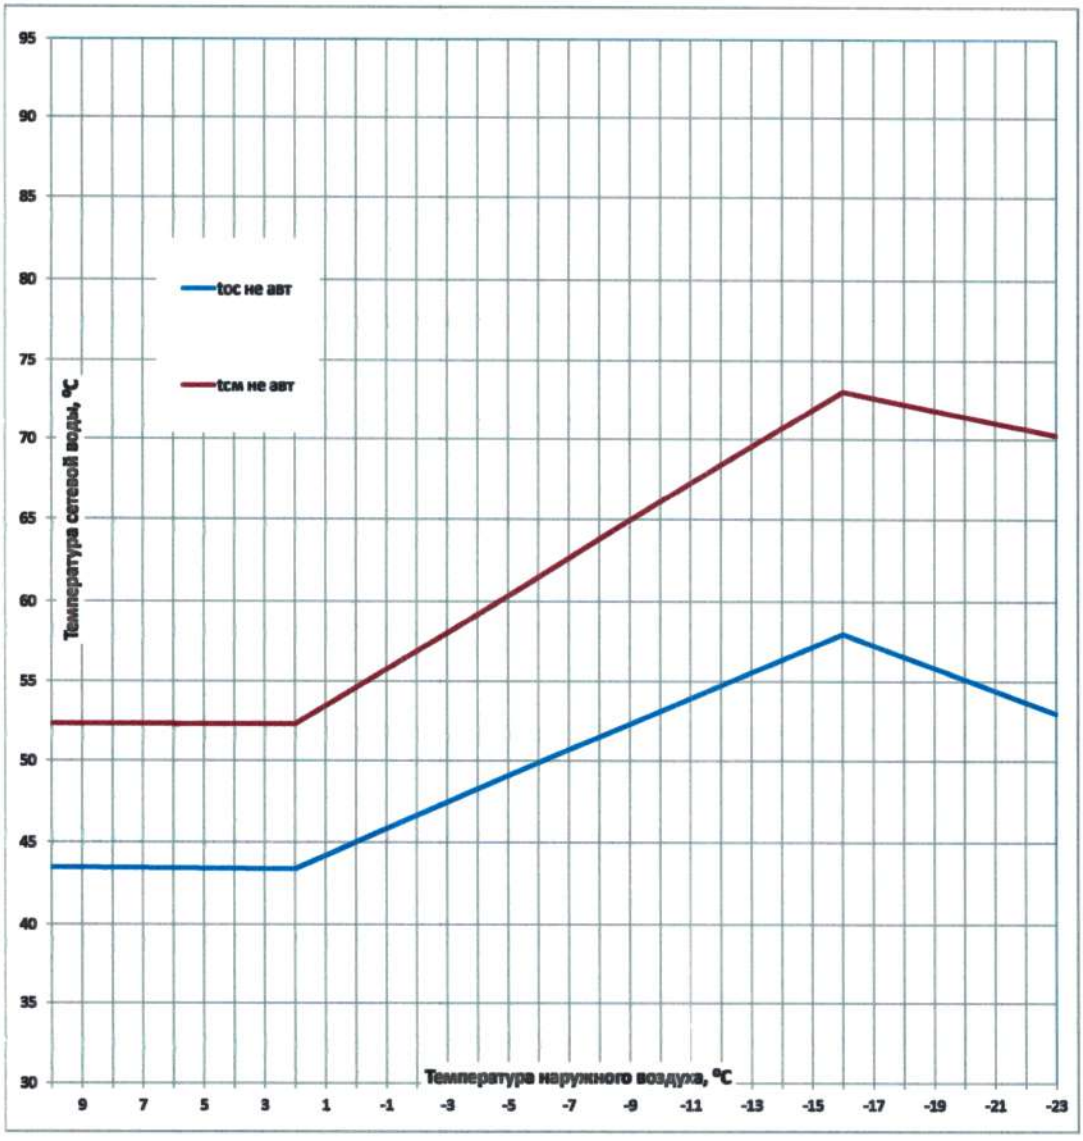

$t_{нв}$	$t_{ос\ не\ авт}$	$t_{см\ не\ авт}$
-23	53	70
-22	54	71
-21	54	71
-20	55	71
-19	56	72
-18	57	72
-17	57	73
-16	58	73
-15	57	72
-14	56	71
-13	56	70
-12	55	68
-11	54	67
-10	53	66
-9	52	65
-8	52	64
-7	51	63
-6	50	62
-5	49	60
-4	48	59
-3	47	58
-2	47	57
-1	46	56
0	45	55
1	44	53
2	43	52
3	43	52
4	43	52
5	43	52
6	43	52
7	43	52
8	43	52
9	43	52
10	44	52

tсм не авт - температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления не оборудованные САР

tос не авт - температура обратной сетевой воды из систем отопления не оборудованных САР

Зам. главного инженера по РП и ЭО
"01" 07 2024 г. _____ А.И. Вернковский

Первый заместитель директора-
главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
"__"_____202__г. _____ Ю.В. Борищик