


Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
"___" 202___ г. *С. Каташ*

Директор
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
"___" 202___ г. *С.Г. Пасько*

Утверждаю

Температурный график
работы панельных систем отопления
для зоны теплоснабжения БТЭЦ-1

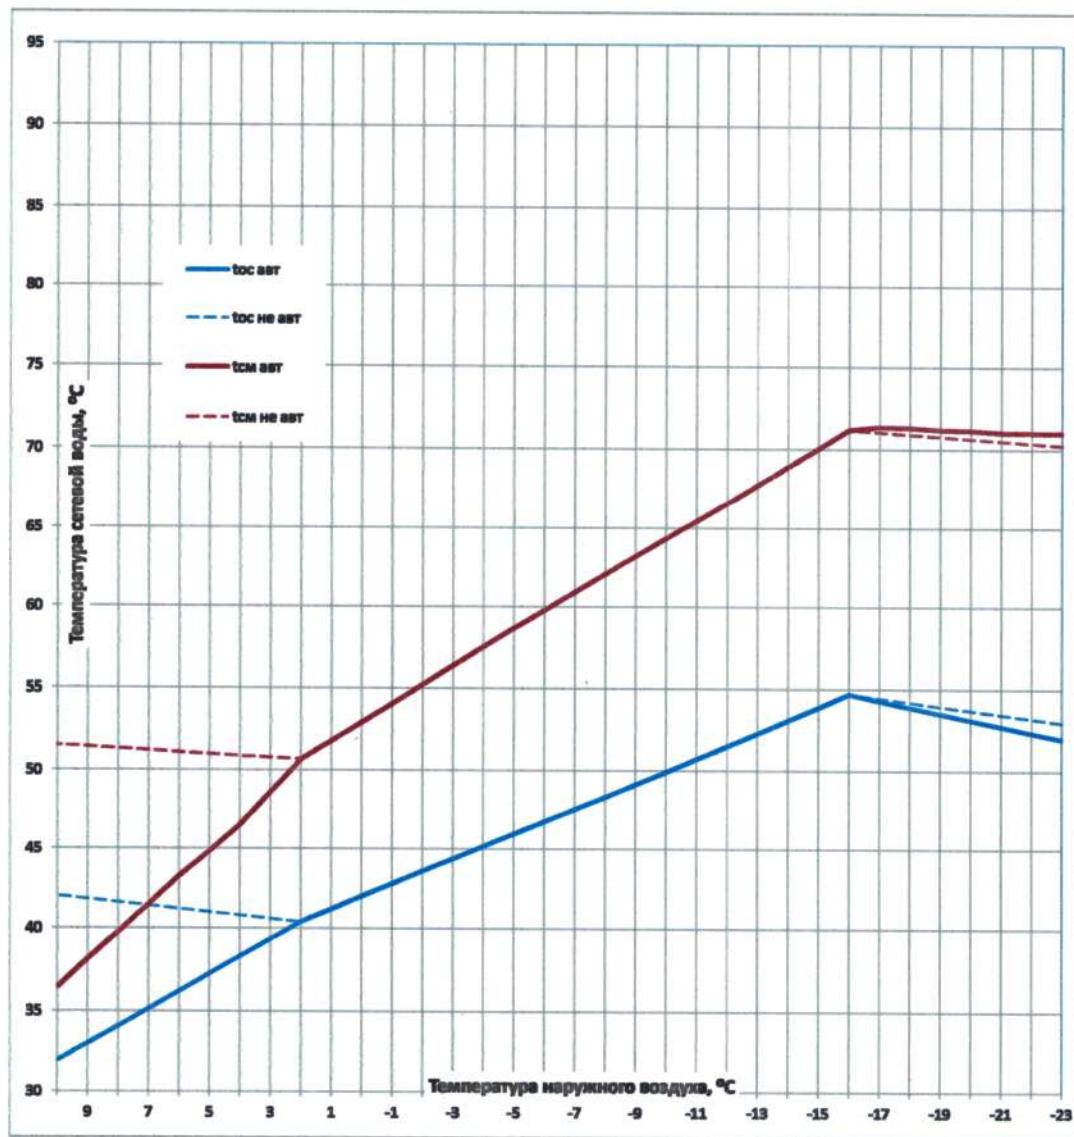

t_{cm} не авт - температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления не оборудованные САР

t_{cm} авт- температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления оборудованные САР

t_{sos} не авт - температура обратной сетевой воды из систем отопления не оборудованных САР

t_{sos} авт- температура обратной сетевой воды из систем отопления оборудованных САР

Зам. главного инженера по РИ и ЭО
"01" 07 2024 г. *А.И. Верниковский*

Первый заместитель директора-
главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
"___" 202___ г. *Ю.В. Борицник*

t _m	t _{sos} авт	t _{cm} не авт	t _{sos} не авт	t _{cm} не авт
-23	52	53	71	70
-22	52	53	71	70
-21	53	53	71	71
-20	53	54	71	71
-19	54	54	71	71
-18	54	54	71	71
-17	54	54	71	71
-16	55	55	71	71
-15	54	54	70	70
-14	53	53	69	69
-13	52	52	68	68
-12	52	52	67	67
-11	51	51	65	65
-10	50	50	64	64
-9	49	49	63	63
-8	48	48	62	62
-7	48	48	61	61
-6	47	47	60	60
-5	46	46	59	59
-4	45	45	58	58
-3	44	44	56	56
-2	44	44	55	55
-1	43	43	54	54
0	42	42	53	53
1	41	41	52	52
2	40	40	51	51
3	39	41	49	51
4	38	41	47	51
5	37	41	45	51
6	36	41	43	51
7	35	41	41	51
8	34	42	40	51
9	33	42	38	51
10	32	42	36	52