


Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Директор
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.Г. Пасько

Утверждаю

**Температурный график
работы систем отопления оборудованных системами автоматического регулирования
с циркуляционными насосами для зоны теплоснабжения БТЭЦ-1**

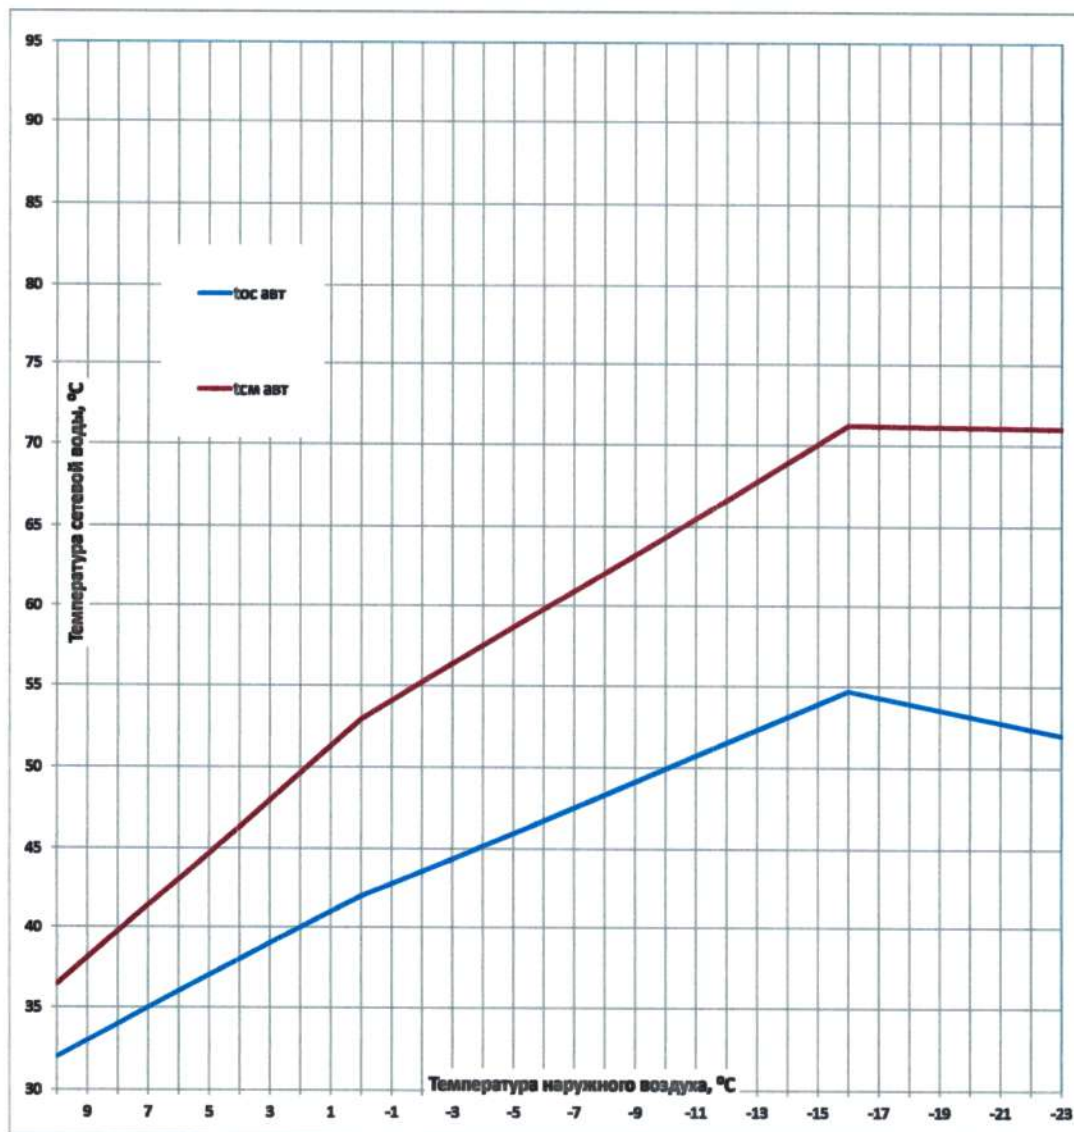

$t_{\text{нв}}$	$t_{\text{см авт}}$	$t_{\text{ос авт}}$
-23	52	71
-22	52	71
-21	53	71
-20	53	71
-19	54	71
-18	54	71
-17	54	71
-16	55	71
-15	54	70
-14	53	69
-13	52	68
-12	52	67
-11	51	65
-10	50	64
-9	49	63
-8	48	62
-7	48	61
-6	47	60
-5	46	59
-4	45	58
-3	44	56
-2	44	55
-1	43	54
0	42	53
1	41	52
2	40	51
3	39	49
4	38	47
5	37	45
6	36	43
7	35	41
8	34	40
9	33	38
10	32	36

$t_{\text{см авт}}$ - температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления, оборудованные САР с циркуляционными насосами

$t_{\text{ос авт}}$ - температура обратной сетевой воды из систем отопления, оборудованных САР с циркуляционными насосами

Зам. главного инженера по РП и ЭО
" " 07 2021 г. А.И. Верниковский

Первый заместитель директора-
главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борищук