


Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. А.С. Каташ

Утверждаю

Директор
Филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
" " 202 г. С.Г. Пасько

**Температурный график
работы систем отопления оборудованных системами автоматического регулирования
без циркуляционных насосов для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2**

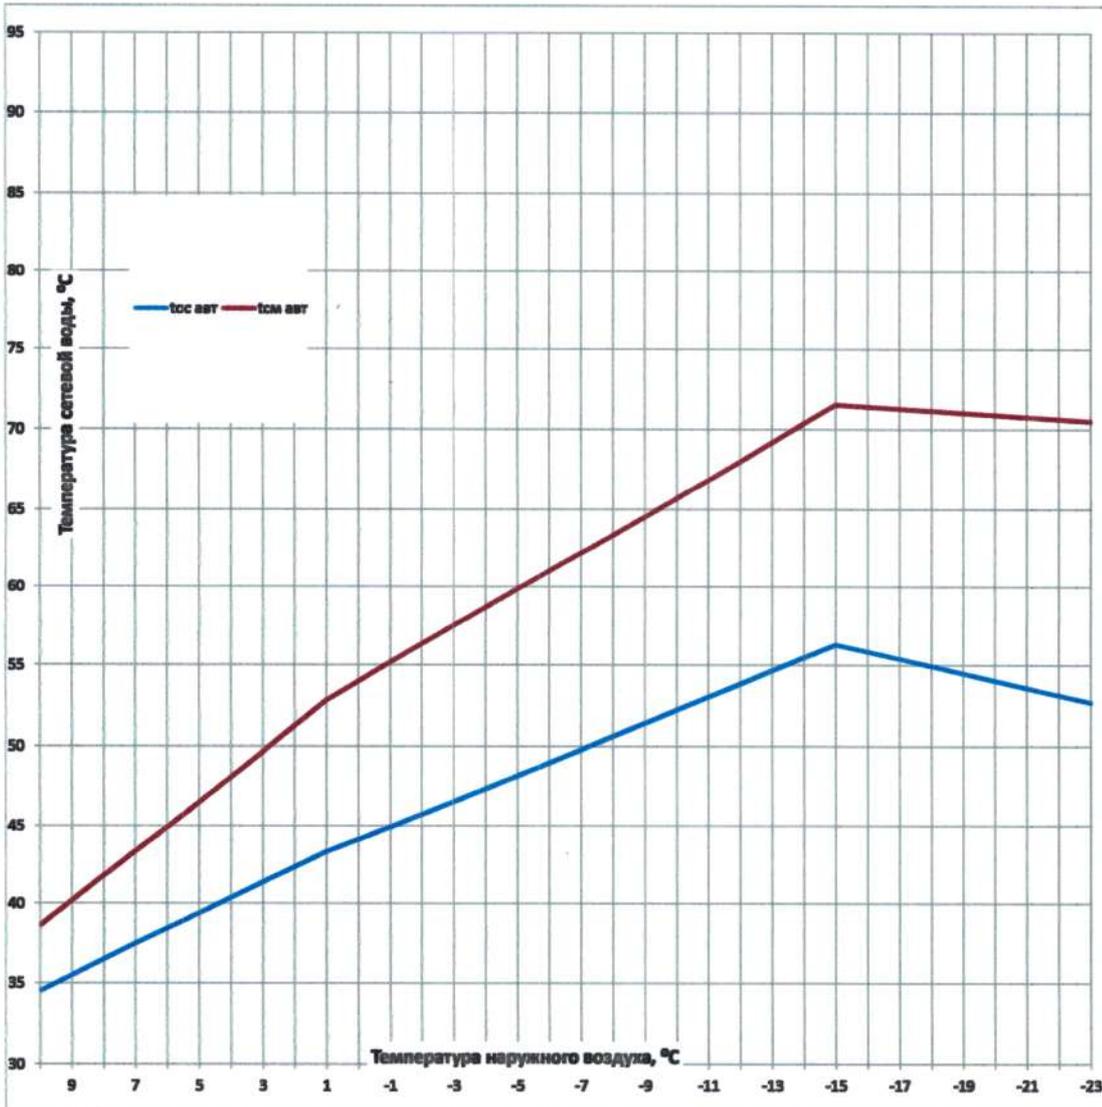

| $t_{нв}$ | $t_{ос авт}$ | $t_{см авт}$ |
|----------|--------------|--------------|
| -23 | 53 | 71 |
| -22 | 53 | 71 |
| -21 | 54 | 71 |
| -20 | 54 | 71 |
| -19 | 55 | 71 |
| -18 | 55 | 71 |
| -17 | 55 | 71 |
| -16 | 56 | 71 |
| -15 | 56 | 72 |
| -14 | 55 | 70 |
| -13 | 55 | 69 |
| -12 | 54 | 68 |
| -11 | 53 | 67 |
| -10 | 52 | 66 |
| -9 | 51 | 65 |
| -8 | 51 | 63 |
| -7 | 50 | 62 |
| -6 | 49 | 61 |
| -5 | 48 | 60 |
| -4 | 47 | 59 |
| -3 | 47 | 58 |
| -2 | 46 | 56 |
| -1 | 45 | 55 |
| 0 | 44 | 54 |
| 1 | 43 | 53 |
| 2 | 42 | 51 |
| 3 | 41 | 50 |
| 4 | 40 | 48 |
| 5 | 39 | 47 |
| 6 | 38 | 45 |
| 7 | 37 | 43 |
| 8 | 36 | 42 |
| 9 | 35 | 40 |
| 10 | 35 | 39 |

$t_{см авт}$ - температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления, оборудованные САР без циркуляционных насосов

$t_{ос авт}$ - температура обратной сетевой воды из систем отопления, оборудованных САР без циркуляционных насосов

Зам. главного инженера по РП и ЭО
"01" 07 2024 г. А.И. Верниковский

Первый заместитель директора-
главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
" " 202 г. Ю.В. Борщик