


Директор
КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
"___" 202___ г. *А.С. Каташ*

Директор
филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
"___" 202___ г. *С.Г. Пасько*

Утверждаю

Температурный график
работы панельных систем отопления
для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2

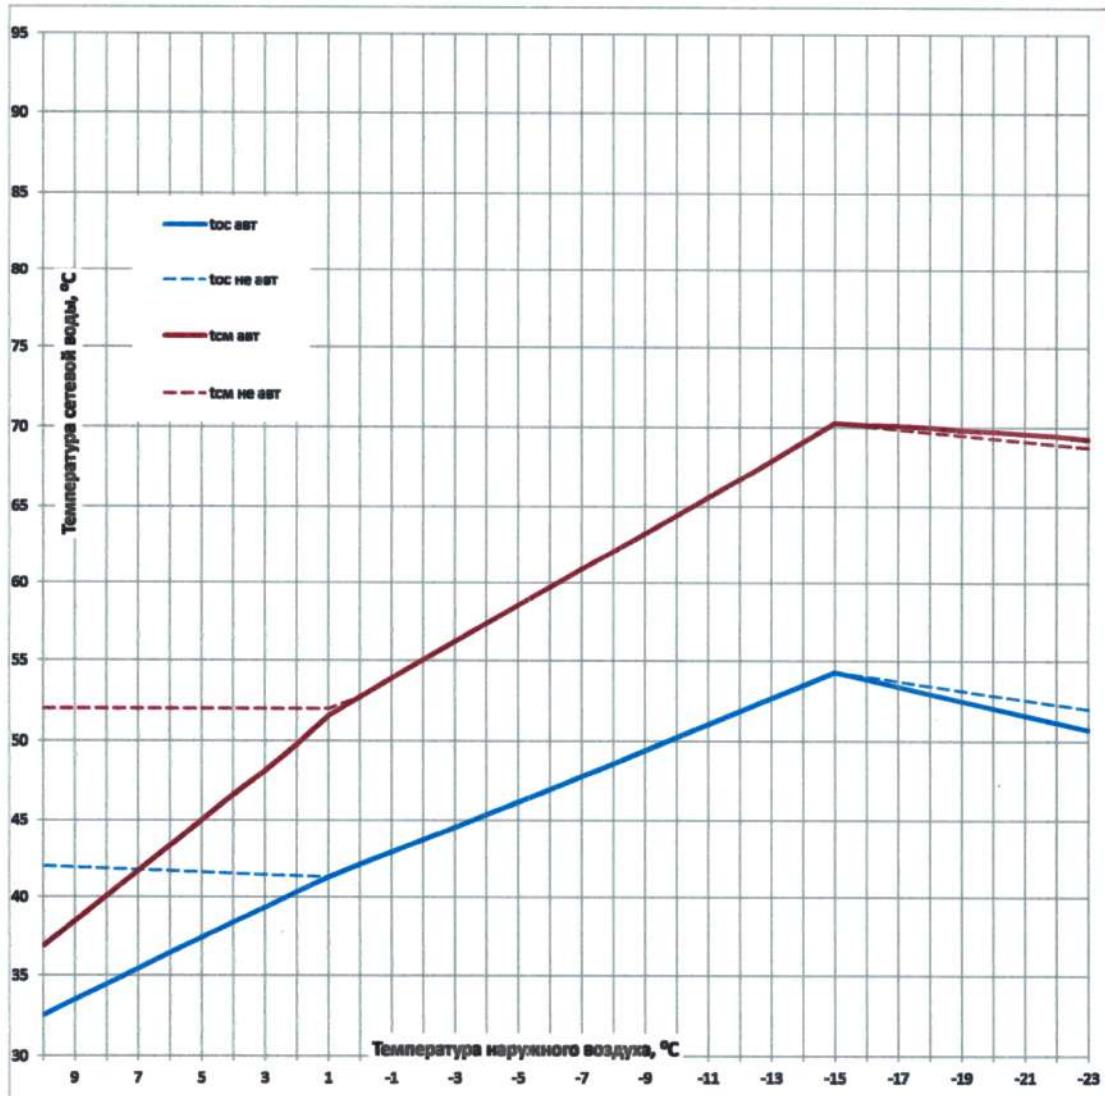

tcm не авт - температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления не оборудованные САР
 tcm авт - температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления оборудованные САР
 tos не авт - температура обратной сетевой воды из систем отопления не оборудованных САР
 tos авт - температура обратной сетевой воды из систем отопления оборудованных САР

Зам. главного инженера по РП и ЭО
 "01" 07 2024 г. *А.И. Верниковский*

Первый заместитель директора-
 главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
 "___" 202___ г. *Ю.В. Борицик*

$t_{\text{НВ}}$	$t_{\text{ОС авт}}$	$t_{\text{ОС не авт}}$	$t_{\text{СМ авт}}$	$t_{\text{СМ не авт}}$
-23	51	52	69	69
-22	51	52	69	69
-21	52	53	70	69
-20	52	53	70	69
-19	53	53	70	70
-18	53	53	70	70
-17	53	54	70	70
-16	54	54	70	70
-15	54	54	70	70
-14	53	53	69	69
-13	53	53	68	68
-12	52	52	67	67
-11	51	51	66	66
-10	50	50	64	64
-9	49	49	63	63
-8	49	49	62	62
-7	48	48	61	61
-6	47	47	60	60
-5	46	46	59	59
-4	45	45	57	57
-3	45	45	56	56
-2	44	44	55	55
-1	43	43	54	54
0	42	42	53	53
1	41	41	52	52
2	40	41	50	52
3	39	41	48	52
4	38	42	47	52
5	37	42	45	52
6	36	42	43	52
7	35	42	42	52
8	34	42	40	52
9	33	42	38	52
10	33	42	37	52