


Директор
 КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
 " " 202 г. А.С. Каташ

Утверждаю

Директор
 филиала "Бобруйские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго"
 " " 202 г. С.Г. Пасько

**Температурный график
 работы систем отопления оборудованных системами автоматического регулирования
 с циркуляционными насосами для зоны теплоснабжения БТЭЦ-2**

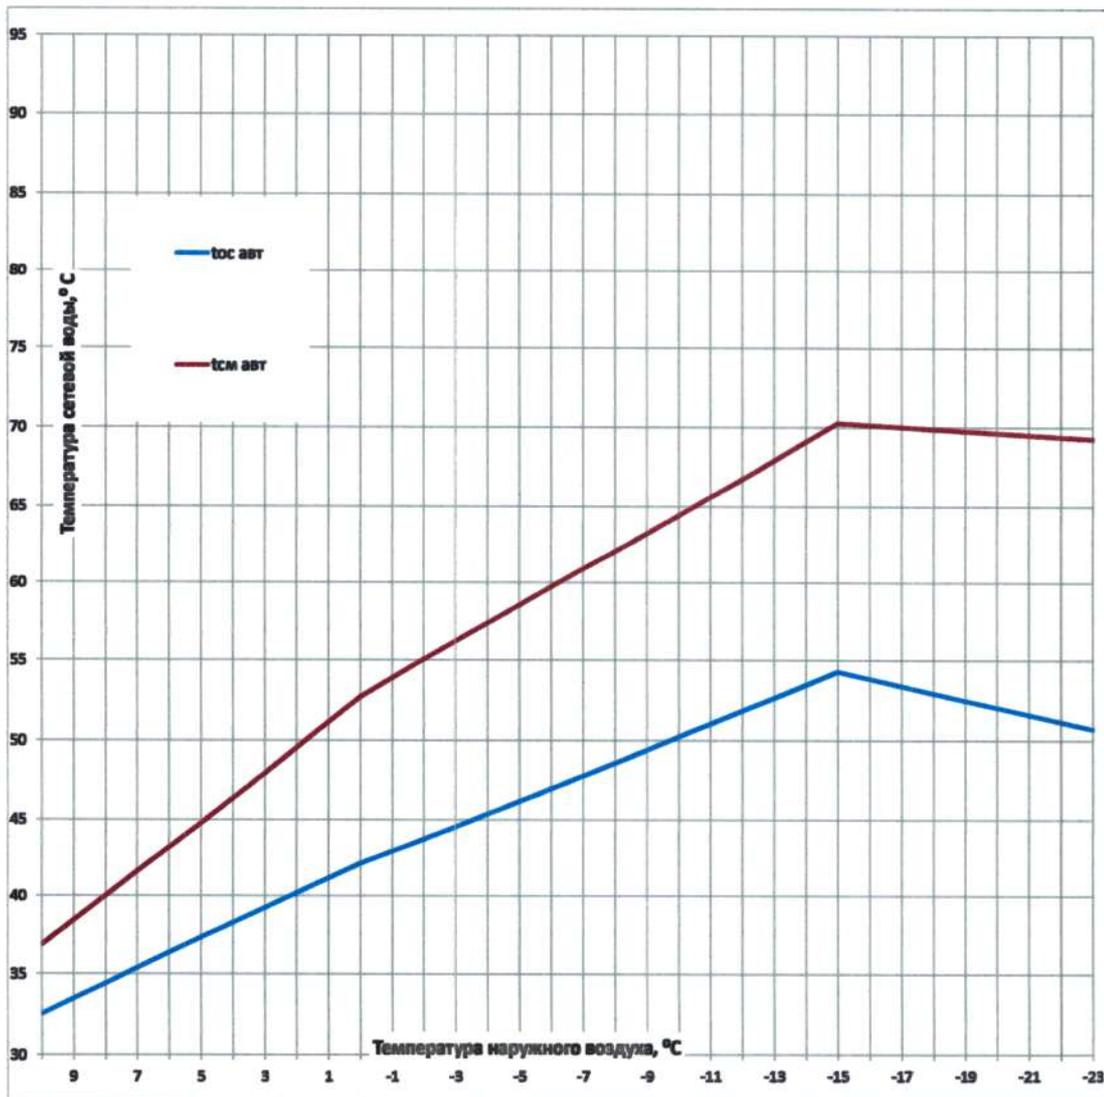

$t_{вн}$	$t_{ос авт}$	$t_{см авт}$
-23	51	69
-22	51	69
-21	52	70
-20	52	70
-19	53	70
-18	53	70
-17	53	70
-16	54	70
-15	54	70
-14	53	69
-13	53	68
-12	52	67
-11	51	66
-10	50	64
-9	49	63
-8	49	62
-7	48	61
-6	47	60
-5	46	59
-4	45	57
-3	45	56
-2	44	55
-1	43	54
0	42	53
1	41	52
2	40	50
3	39	48
4	38	47
5	37	45
6	36	43
7	35	42
8	34	40
9	33	38
10	33	37

tсм авт- температура прямой сетевой воды, подаваемой в системы отопления, оборудованные САР с циркуляционными насосами

tос авт- температура обратной сетевой воды из систем отопления, оборудованных САР с циркуляционными насосами

Зам. главного инженера по РП и ЭО
 "01" 07 2024 г. А.И. Верниковский

Первый заместитель директора-
 главный инженер КПУП "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
 " " 202 г. Ю.В. Борщик