УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
Главный инженер
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
Ю. В. Борищик
15 августа 2024 г.

Режим работы котельной Детского сада № 22, расположенной по адресу: г. Бобруйск, ул. Парковая, 3а-1, на осенне-зимний период 2024/2025 годов

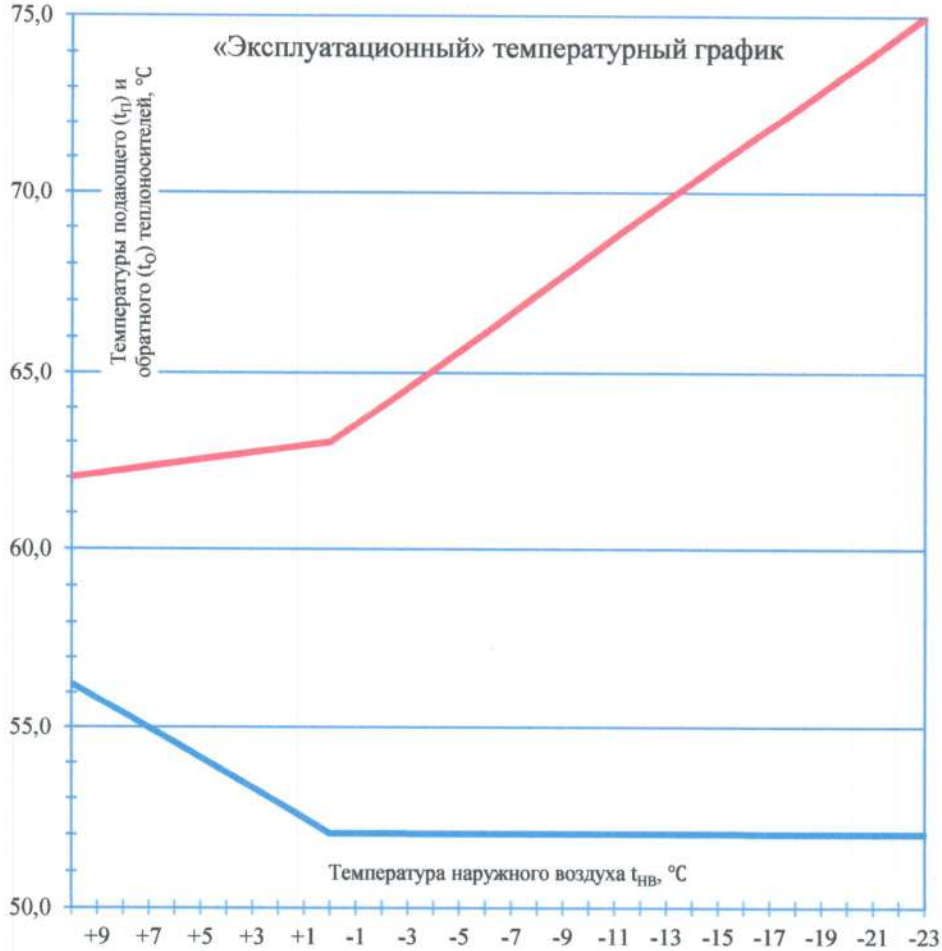

Зависимость температур сетевой воды ($t_П/t_О$) от температуры наружного воздуха ($t_{НВ}$)

$t_{НВ}$, °С	$t_П$, °С	$t_О$, °С
-23	75,0	52,0
-22	74,5	52,0
-21	74,0	52,0
-20	73,4	52,0
-19	72,9	52,0
-18	72,4	52,0
-17	71,9	52,0
-16	71,3	52,0
-15	70,8	52,0
-14	70,3	52,0
-13	69,8	52,0
-12	69,3	52,0
-11	68,7	52,0
-10	68,2	52,0
-9	67,7	52,0
-8	67,2	52,0
-7	66,7	52,0
-6	66,1	52,0
-5	65,6	52,0
-4	65,1	52,0
-3	64,6	52,0
-2	64,0	52,0
-1	63,5	52,0
0	63,0	52,0
+1	62,9	52,5
+2	62,8	52,9
+3	62,7	53,3
+4	62,6	53,7
+5	62,5	54,1
+6	62,4	54,6
+7	62,3	55,0
+8	62,2	55,4
+9	62,1	55,8
+10	62,0	56,3

1. Температуру сетевой воды в отопительный период поддерживать в соответствии с «Эксплуатационным» температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Допустимое отклонение фактической температуры: ±3%.
2. Температуру прямой сетевой воды на теплообменном аппарате поддерживать на отметке в +62 °С независимо от температуры наружного воздуха.
3. Давление сетевой воды на теплоисточнике: прямой - 0,08±0,02 МПа, обратной - 0,06±0,02 МПа. Объём циркуляции сетевой воды на теплоисточнике: ≈9,5 м³/час.
4. Нормативная величина подпитки теплоисточника в отопительный период составляет 0,107 м³/час, в межотопительный период - 0,057 м³/час.

Начальник участка тепловой инспекции
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
_____ А. В. Любич
15 августа 2024 г.

Начальник участка № 4
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
_____ А. Н. Мохарт
15 августа 2024 г.

Волков Е. А., +375 225 789404