УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
главный инженер
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
Ю. В. Борищик
15 августа 2024 г.

Режим работы котельной ЖБИ, расположенной по адресу: г. Бобруйск, ул. Глусская, 61б, на осенне-зимний период 2024/2025 годов

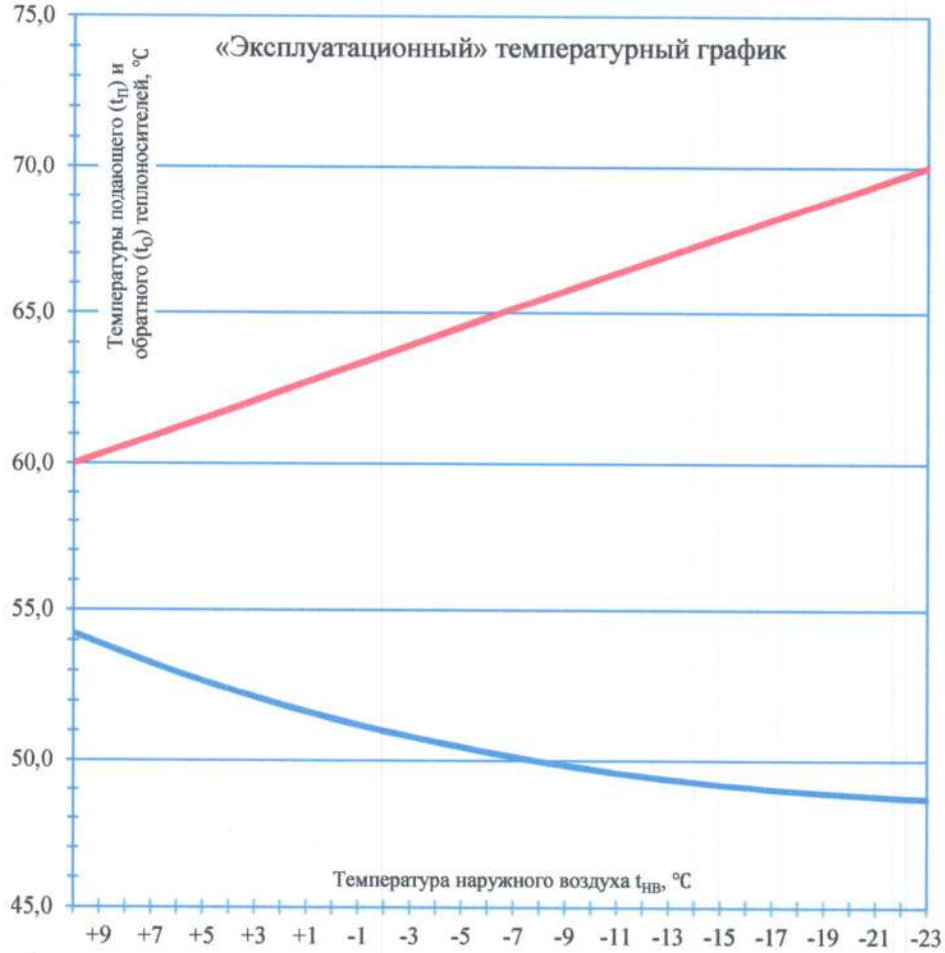


Зависимость температур сетевой воды ($t_П/t_О$) от температуры наружного воздуха ($t_{НВ}$)

| $t_{НВ}$, °С | $t_П$, °С | $t_О$, °С |
|---|---|---|
| -23 | 70,0 | 48,7 |
| -22 | 69,7 | 48,7 |
| -21 | 69,4 | 48,8 |
| -20 | 69,1 | 48,8 |
| -19 | 68,8 | 48,9 |
| -18 | 68,5 | 48,9 |
| -17 | 68,2 | 49,0 |
| -16 | 67,9 | 49,1 |
| -15 | 67,6 | 49,2 |
| -14 | 67,3 | 49,3 |
| -13 | 67,0 | 49,4 |
| -12 | 66,7 | 49,5 |
| -11 | 66,4 | 49,6 |
| -10 | 66,1 | 49,7 |
| -9 | 65,8 | 49,8 |
| -8 | 65,5 | 50,0 |
| -7 | 65,2 | 50,1 |
| -6 | 64,8 | 50,3 |
| -5 | 64,5 | 50,4 |
| -4 | 64,2 | 50,6 |
| -3 | 63,9 | 50,8 |
| -2 | 63,6 | 51,0 |
| -1 | 63,3 | 51,2 |
| 0 | 63,0 | 51,4 |
| +1 | 62,7 | 51,6 |
| +2 | 62,4 | 51,9 |
| +3 | 62,1 | 52,1 |
| +4 | 61,8 | 52,4 |
| +5 | 61,5 | 52,7 |
| +6 | 61,2 | 53,0 |
| +7 | 60,9 | 53,3 |
| +8 | 60,6 | 53,6 |
| +9 | 60,3 | 53,9 |
| +10 | 60,0 | 54,2 |

1. Температуру сетевой воды в отопительный период поддерживать в соответствии с «Эксплуатационным» температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Допустимое отклонение фактической температуры: ±3%.
2. Поправку температуры прямой сетевой воды вводить при скорости ветра выше 4 м/с, начиная с 5 м/с, в сторону увеличения на 1 °С на каждый 1 м/с скорости ветра.
3. Температуру прямой сетевой воды на теплообменном аппарате поддерживать на отметке в +60 °С независимо от температуры наружного воздуха.
4. Температуру обратной сетевой воды в межотопительный период поддерживать на отметке в +52 °С.
5. Давление сетевой воды на теплоисточнике: прямой - 0,49±0,05 МПа, обратной - 0,27±0,05 МПа. Объём циркуляции сетевой воды: от 65,0 м³/ч. до 90,0 м³/ч. при +10 °С и –23 °С соотвественно.
6. Нормативная величина подпитки теплоисточника в отопительный период составляет 0,500 м³/ч., в межотопительный период - 0,300 м³/ч.

Начальник участка тепловой инспекции
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
А. В. Любич
15 августа 2024 г.

Начальник участка № 10
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
П. Г. Воробьёв
15 августа 2024 г.

Волков Е. А. +375 225 78 04