УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
главный инженер
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
_____ Ю. В. Борищик
15 августа 2024 г.

Режим работы топочной Можайского, расположенной по адресу: г. Бобруйск, ул. Можайского, 85, на осенне-зимний период 2024/2025 годов

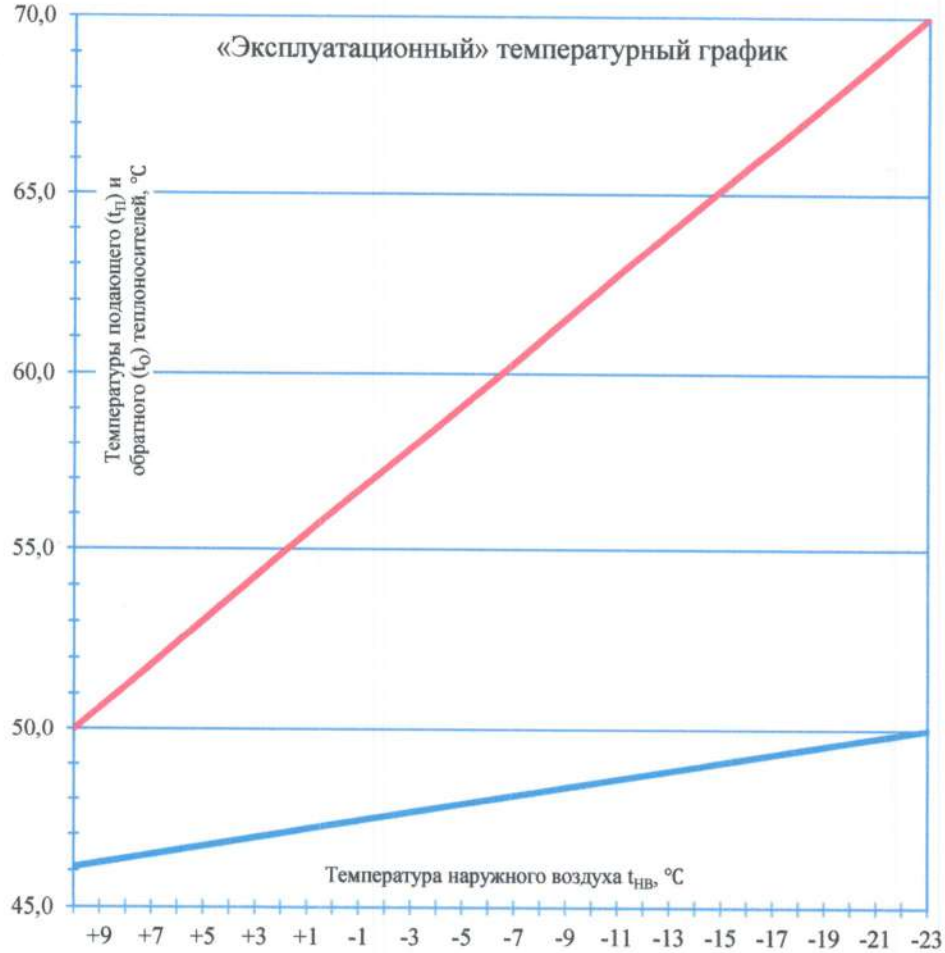

Зависимость температур сетевой воды ($t_П/t_О$) от температуры наружного воздуха ($t_{НВ}$)

$t_{НВ}$, °С	$t_П$, °С	$t_О$, °С
-23	70,0	50,0
-22	69,4	49,9
-21	68,8	49,8
-20	68,2	49,6
-19	67,6	49,5
-18	67,0	49,4
-17	66,4	49,3
-16	65,8	49,2
-15	65,2	49,1
-14	64,5	48,9
-13	63,9	48,8
-12	63,3	48,7
-11	62,7	48,6
-10	62,1	48,5
-9	61,5	48,3
-8	60,9	48,2
-7	60,3	48,1
-6	59,7	48,0
-5	59,1	47,9
-4	58,5	47,8
-3	57,9	47,6
-2	57,3	47,5
-1	56,7	47,4
0	56,1	47,3
+1	55,5	47,2
+2	54,8	47,0
+3	54,2	46,9
+4	53,6	46,8
+5	53,0	46,7
+6	52,4	46,6
+7	51,8	46,5
+8	51,2	46,3
+9	50,6	46,2
+10	50,0	46,1

1. Температуру сетевой воды в отопительный период поддерживать в соответствии с «Эксплуатационным» температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Допустимое отклонение фактической температуры: ±3%.
2. Температуру прямой воды в системе горячего водоснабжения поддерживать на отметке в +55 °С независимо от температуры наружного воздуха.
3. Давление сетевой воды на теплоисточнике: прямой - 0,14±0,02 МПа, обратной - 0,12±0,02 МПа. Объём циркуляции сетевой воды на теплоисточнике: ≈2,9 м³/ч.
4. Нормативная величина подпитки теплоисточника в отопительный период составляет 0,022 м³/ч., в межотопительный период - 0,010 м³/ч.

Начальник участка тепловой инспекции
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
_____ А. В. Любич
15 августа 2024 г.

Начальник участка № 4
Государственного предприятия
«Теплоэнергетика г. Бобруйск»
_____ А. Н. Мохарт
15 августа 2024 г.

Волков Е. А. +375 225 789404